
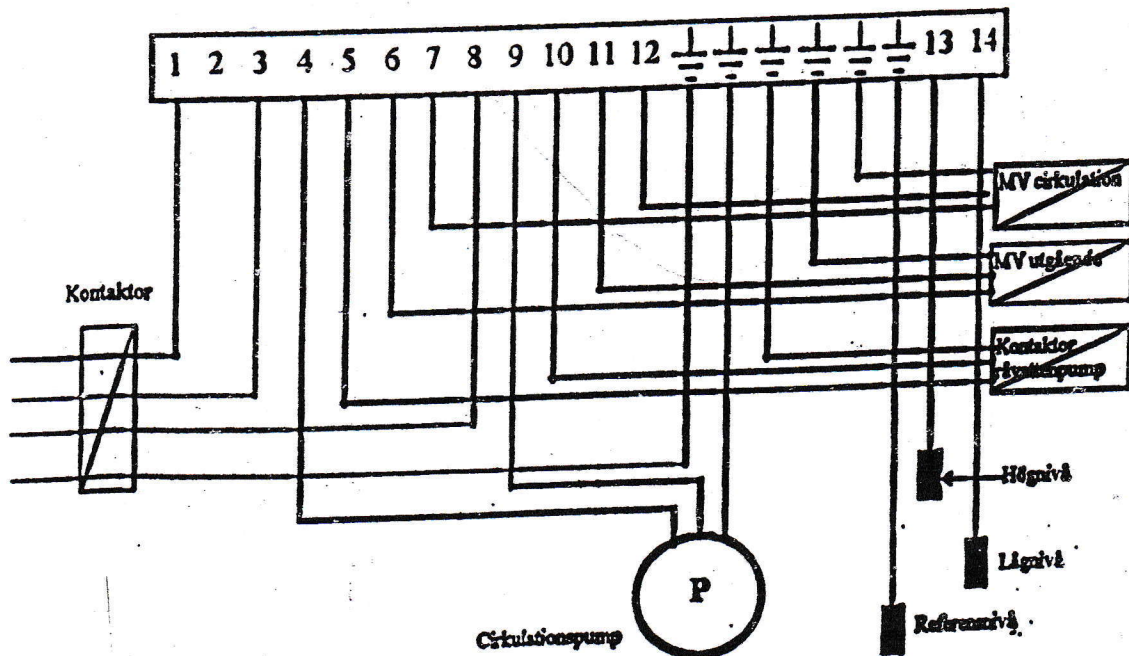


# Libradon AB:s radonavskiljaresystem Standard och Junior

Ventilationsrör 100 mm

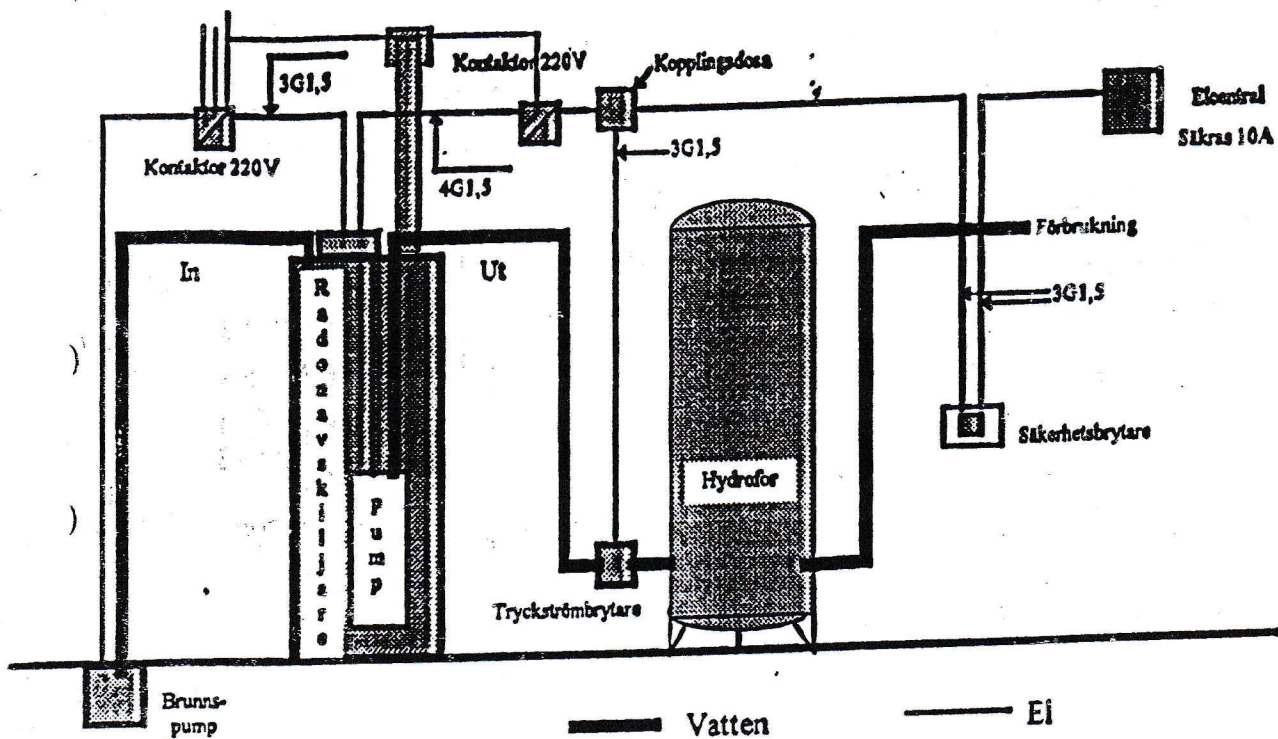

## Skruvplintar

1. Fas in (max 10 A)
2. Fas ut ( anv. ej )
3. Fas in från tryckvakt
4. fas ut till cirk. pump.
5. fas ut till råvattenp.
6. Fas ut till magnv. utg.
7. Fas ut till magnv. cirk.

8. Nolla in
9. Nolla till cirk.pump.
10. Nolla till råvattenp.
11. nolla till magn. v.utg.
12. nolla till magnetv.cirk.p.
13. Högnivåavkänning
14. lågnivåavkänning

- = Jord in
- = Jord till cirkp.
- = Jord till råv.p.
- = Jord till magn.utg.
- = jord till magn. p.
- = Jord till nivåk.